


## TURBOKOMPRESORA MARKĒŠANA

Pielikums Nr.7

### Appendix 7

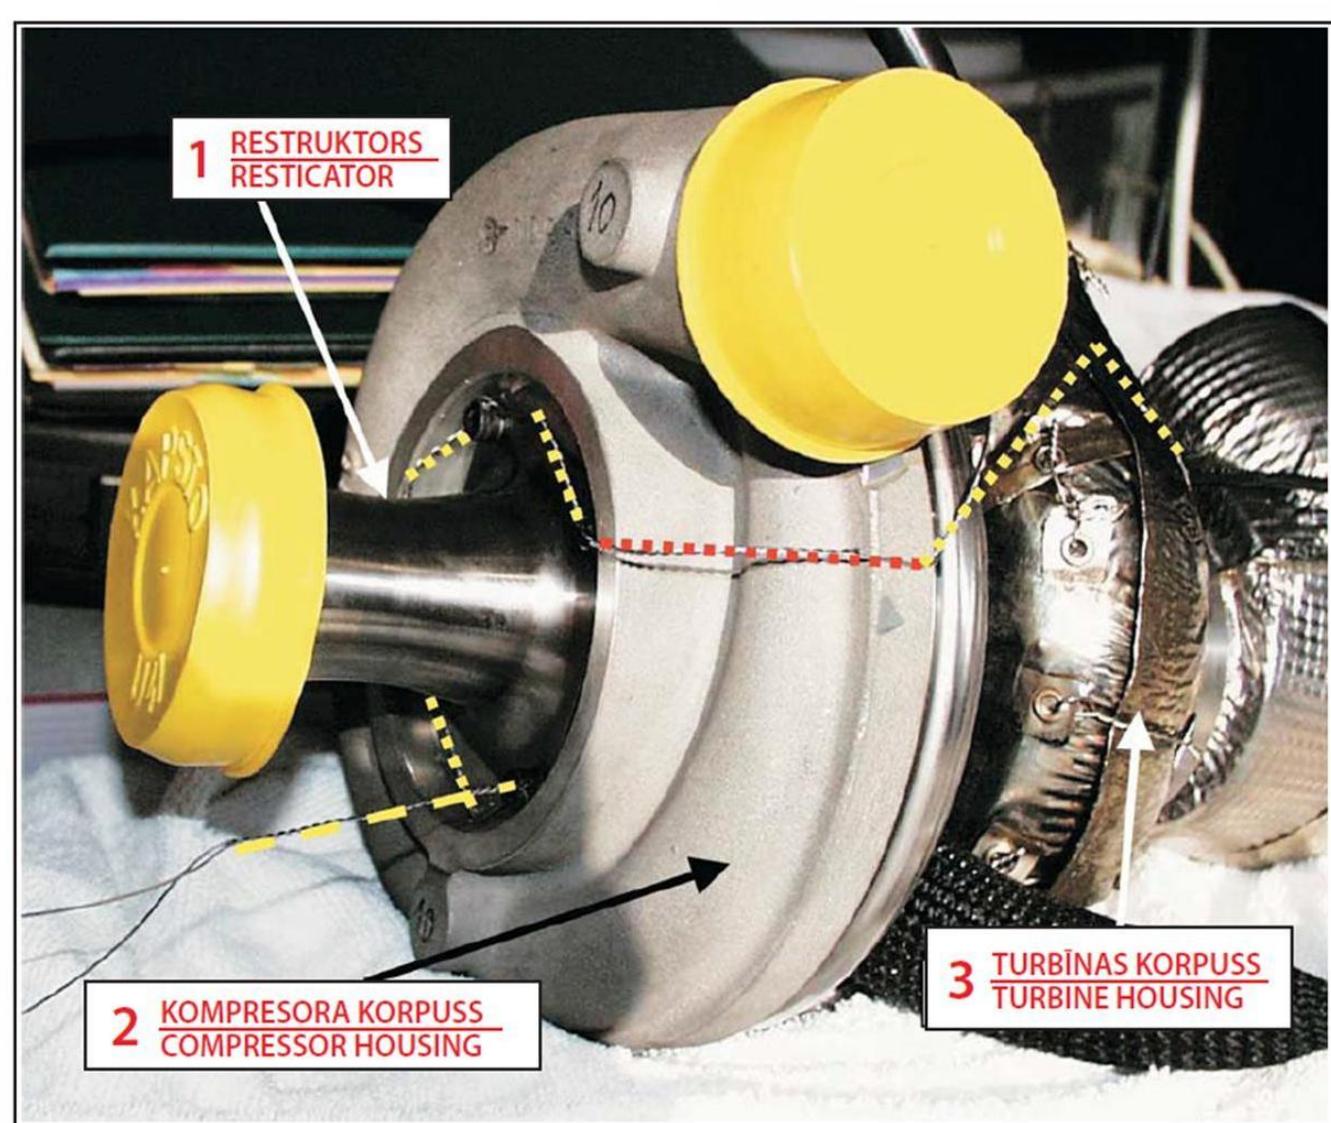

Pielikuma punkti 254-6.1. (grupa N) un 255-5.1.8.3. (grupa A) paredz:

Restruktoram jābūt izgatavotam no viendabīga materiāla un to jāparedz caururbt tikai montāžai un plombēšanai, kas jāveic starp montēšanas skrūvēm, starp restruktora (vai restruktora/kompresora korpusa stiprinājumiem), kompresora korpusu (vai korpusa/atloka stiprinājumu) un turbīnas korpusu (vai korpusa/atloka stiprinājumu) (skatīt 254-4. zīmējumu).

The articles 254-6.1 (GroupN) and 255-5.1.8.3 (Group A) From Appendix J state:

The restrictor must be made from a single material and may be pierced solely for the purpose of mounting and sealing, which must be carried out between the mounting screws, between the restrictor (or the restrictor / compressor housing attachment), the compressor housing (or the housing / flange attachment) and the turbine housing (or the housing /flange attachment) (see drawing 254-4)